



FICHA DE ACCESIBILIDAD

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CEMENTERIO DE LA CARRIONA

DIRECCIÓN	C/ CARRIONA, 7
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33401 - AVILÉS
MUNICIPIO	AVILÉS
ZONA GEOGRÁFICA	CENTRO

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

Acceso al ciCLaC (Centro de Interpretación del Cementerio de la Carriona)

- Al menos uno de los accesos está sin barreras y libre de obstáculos.



Acceso al Cementerio La Carriona

- En todo el ancho de acceso hay un pequeño desnivel irregular con altura de 10 cm en su parte más desfavorable.





PUERTAS

Acceso al ciCLaC

- Puerta abatible de cristal de una hoja de más de 80 cm.
- Anchura libre de paso ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Espacio adyacente a puertas interior/exterior entre 1,20 - 1,50 m.



Acceso al Cementerio

- Cancela de dos hojas abatibles de más de 1 m. cada hoja. Siempre abierto en horario de visitas.
- Espacio adyacente a puertas interior/exterior entre 1,20 - 1,50 m.



RAMPAS

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.
- Anchura de rampa mínimo de 1,20 m.
- Pendiente longitudinal máxima para tramos hasta 3 m: 12%.
- Pendiente transversal máxima de 2%.
- Pasamanos simple a un lado, y barandilla de altura variable al otro.



PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADORES Y VENTANILLAS

- Altura del mostrador de 1,10 m. No dispone de zona de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior.
- En el cementerio los itinerarios peatonales tienen pendientes del 6-12%.
En el ciCLAC hay un desnivel salvado por rampa de pendiente longitudinal menor a 6%.
con pasamanos a ambos lados a altura 65 cm.



ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS

- Dispone de dos unidades de servicios higiénicos (aseo de mujer y hombre) de idénticas características.
- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso al núcleo de aseos ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm), sin color contrastado con el paramento.
- Anchura libre de paso a la cabina o aseo adaptado ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Puerta corredera.

INODORO


- Altura del inodoro 43-50 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia y fija por lado de la pared.
- Longitud de barras de apoyo 80 cm.
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm.
- Separación entre barras 65-70 cm.
- Espacios de transferencia mínimo de 80 cm. La disposición del mobiliario de ambos aseos (contenedores de basura) aunque son fácilmente movibles, obstaculiza el espacio de transferencia.
- Pulsador de gran superficie.

LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 85 cm.



- Espacio libre inferior mínimo de 65 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.

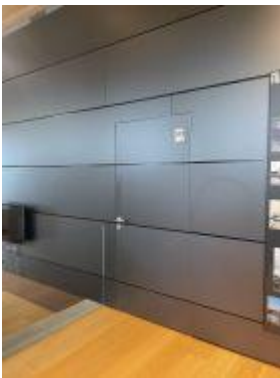

DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 1

- Señalización mediante SIA en horizontal. No dispone de señalización vertical.
- Vinculadas con itinerario accesible.

